



PIANTA CABINA


QUADRO RACK DY3005
Omologato ENEL
a tab.DG 2092-
Edizione 2-2011
completo di Quadro
elettrico servizi
AUX DY3016/3

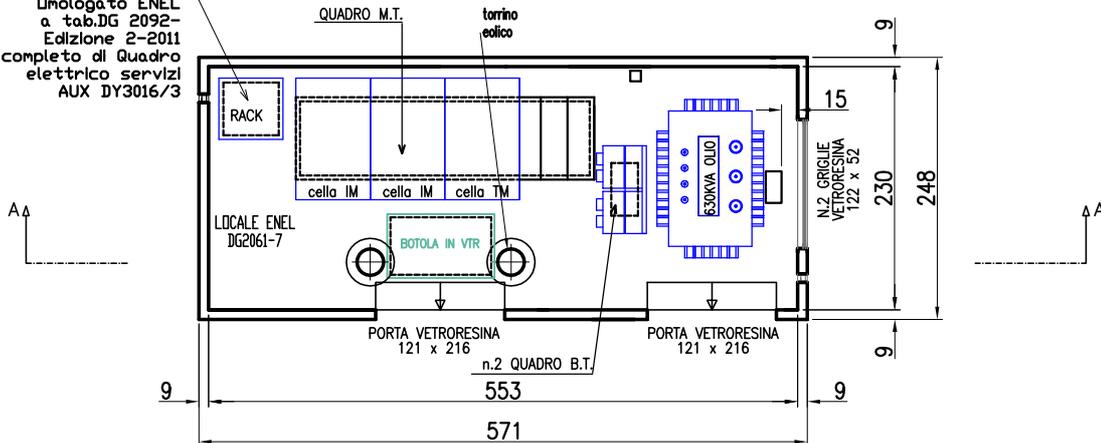

SEZIONE A-A

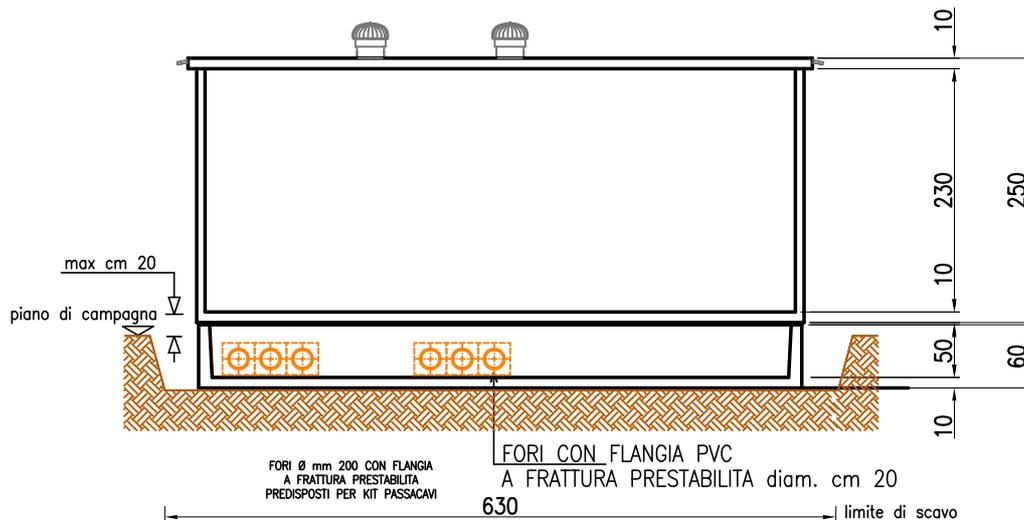


VISTA PRINCIPALE

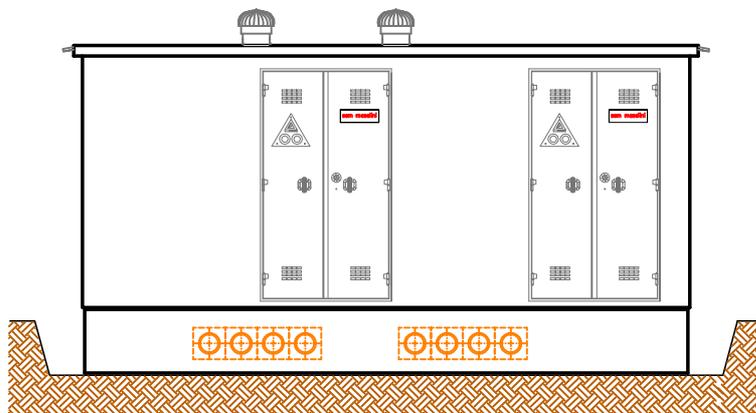

ASPIRATORE EDLICO
diam. mm.250 del tipo
omologato ENEL
tab.DG 2092 Edizione
2-2011

LATO SINISTRO

Sistema passacavi
per cavi Antenna
diam. Ø cm 8 con
pressacavo stagno
tipo HRD80

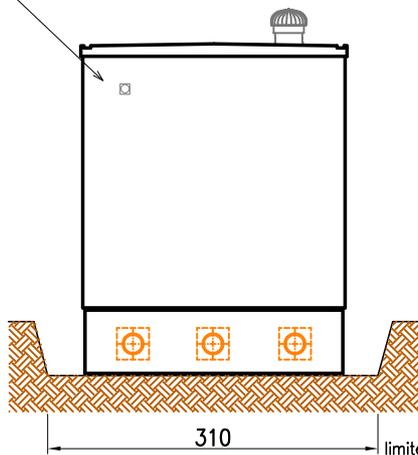

Passante per cavi
temporanei Ø cm 8
con dispositivo
chiusura e chiave
sicurezza

LATO DESTRO

